

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: BOUÇA COVA-BARRAGEM	1.º TRIMESTRE 2026 01 de janeiro a 31 de março
---	---

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro	Valor Paramétrico (V.P.)	Unidades	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100ml	0	0	0	100	1	1	100
Bactérias coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100	1	1	100
Desinfetante residual	---	mg Cl ₂ /L	0,10	0,10	---	---	1	1	100
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	E. Sorensen	7,1	7,1	0	100	1	1	100
Condutividade	2500	µS/cm, a 20 °C	58,2	58,2	0	100	1	1	100
Cor	20	mg PtCo/L	6,3	6,3	0	100	1	1	100
Turvação	4	UNT	1,9	1,9	0	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100	1	1	100
Número de colónias a 22 °C	s/ alter. anormal	N/ml a 22°C	>300	>300	---	---	1	1	100
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-					
Ácidos Haloacéticos (HAA) (*)	60	µg/l	-	-					
Alumínio	200	µg/L Al	-	-					
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-					
Antimónio	10	µg/l Sb	-	-					
Arsénio	10	µg/l As	-	-					
Benzeno	1,0	µg/l	-	-					
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-					
Bisfenol A	2,5	µg/l	-	-					
Boro	1,5	mg/l B	-	-					
Bromatos	10	µg BrO ₃ /L	4,3	4,3	0	100	1	1	100
Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-					
Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	-			
Carbono Orgânico Total	---	mg/l C	-	-	---	-			
Cianetos	50	µg/l CN	-	-					
Cloreto	250	mg/l Cl	-	-					
Cloritos	0,25/0,70	mg/l ClO ₂	-	-					
Clorato**	0,70	mg ClO ₃ /L	0,68	0,68	0	100	1	1	100
Chumbo	10	µg/l Pb	-	-					
Cobre	2	mg/l Cu	-	-					
Crómio	50	µg/l Cr	-	-					
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	-	-					
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	-			
Ferro	200	µg Fe/L	74	74	0	100	1	1	100
Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-					
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (*)	0,10	µg/l	-	-					
Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	-			
Manganês	50	µg/l Mn	-	-					
Potássio	s/ alter. anormal	mg K/L	-	-	---	-			
Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-					
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-					
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	-	-					
Níquel	20	µg/l Ni	-	-					
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-					
Pesticidas Totais	0,50	µg/l	-	-					
Selénio	20	µg/l Se	-	-					
Sódio	200	mg/l Na	-	-					
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-					
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (*)	10	µg/l	-	-					
Soma de PFAS (*)	0,10	µg/L	-	-					
Trihalometanos - total (THM) (*)	100	µg/L	15	15	0	100	1	1	100
Urânio	30	µg/l	-	-					
Alfa total	0,10 (Nível de verificação)	Bq/l	-	-	---	-			
Dose Indicativa Total	0,10	mSv	-	-					
Radão	500	Bq/l	-	-					

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D. - Não Detectado

** O V.P. de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

* O valor de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde à soma das 5 espécies: monocloraacético, dicloroacético, tricloroacético, monobromoacético e dibromoacético.

* O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde à soma das 5 espécies: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3-cd]pireno.

* O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

* A soma de PFAS corresponde ao total obtido para os seguinte 20 ácidos: perfluorobutanóico, perfluoropentanóico, perfluorohexanóico, perfluoroheptanóico, perfluorooctanóico, perfluorononanoico, perfluorodecanóico, perfluoroundecanóico, perfluorododecanóico, perfluorotridecanóico, perfluorotetradecanóico, perfluoropentadecanóico, perfluorohexadecanóico, perfluorooctadecanóico, perfluorooctadecanóico, perfluoroundecanóico, perfluorododecanóico, perfluorotridecanóico, perfluorotetradecanóico, perfluoropentadecanóico

* O valor de Trihalometanos - total (THM) corresponde à soma das 4 espécies analisadas: clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Pinhel

1.º TRIMESTRE 2026
01 de janeiro a 31 de março

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro	Valor Paramétrico (V.P.)	Unidades	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100ml	0	0	0	100	6	6	100
Bactérias coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100	6	6	100
Desinfetante residual	---	mg Cl2/L	0,21	0,93	0	---	6	6	100
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	E. Sorensen	6,8	6,8	0	100	1	1	100
Condutividade	2500	µS/cm, a 20 °C	84,1	84,1	0	100	1	1	100
Cor	20	mg PtCo/L	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100
Turvação	4	UNT	<0,20	<0,20	0	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100	1	1	100
Número de colónias a 22 °C	s/ alter. anormal	N/ml a 22°C	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-	-	-	-	-	-
Ácidos Haloacéticos (HAA) (*)	60	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Alumínio	200	µg Al/L	<20	<20	0	100	1	1	100
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-	-	-	-	-	-
Antimónio	10	µg/l Sb	-	-	-	-	-	-	-
Arsénio	10	µg/l As	-	-	-	-	-	-	-
Benzeno	1,0	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Bisfenol A	2,5	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Boro	1,5	mg/l B	-	-	-	-	-	-	-
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-	-	-	-	-	-
Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	-	-	-	-
Carbono Orgânico Total	---	mg/l C	-	-	---	-	-	-	-
Cianetos	50	µg/l CN	-	-	-	-	-	-	-
Cloretos	250	mg/l Cl	-	-	-	-	-	-	-
Cloritos	0,25/0,70	mg/l ClO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Cloratos	0,25/0,70	mg/l ClO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Chumbo	10	µg/l Pb	-	-	-	-	-	-	-
Cobre	2	mg/l Cu	-	-	-	-	-	-	-
Crómio	50	µg/l Cr	-	-	-	-	-	-	-
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	-	-	-	-
Ferro	200	µg Fe/L	11	11	0	100	1	1	100
Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-	-	-	-	-	-
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (*)	0,10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	-	-	-	-
Manganes	50	µg Mn/L	<10	<10	0	100	1	1	100
Potássio	s/ alter. anormal	mg K/L	-	-	---	-	-	-	-
Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-	-	-	-	-	-
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-	-	-	-	-	-
Mercurio	1,0	µg/l Hg	-	-	-	-	-	-	-
Níquel	20	µg/l Ni	-	-	-	-	-	-	-
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-	-	-	-	-	-
Pesticidas Totais	0,50	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Selénio	20	µg/l Se	-	-	-	-	-	-	-
Sódio	200	mg/l Na	-	-	-	-	-	-	-
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-	-	-	-	-	-
Tetracloroetano e Tricloroetano (*)	10	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Soma de PFAS (*)	0,10	µg/L	-	-	-	-	-	-	-
Trihalometanos - total (THM) (*)	100, 80 (ponto de entrega)	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Urânio	30	µg/l	-	-	-	-	-	-	-
Alfa total	0,10 (Nível de verificação)	Bq/l	-	-	---	-	-	-	-
Dose Indicativa Total	0,10	mSv	-	-	-	-	-	-	-
Radão	500	Bq/l	-	-	-	-	-	-	-

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D. - Não Detectado

** O V.P. de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfecção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

* O valor de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde à soma das 5 espécies: monocloroacético, dicloroacético, tricloroacético, monobromoacético e dibromoacético.

* O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde à soma das 5 espécies: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 -cd]pireno.

* O resultado de "Tetracloroetano e Tricloroetano" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

* A soma de PFAS corresponde ao total obtido para os seguintes 20 ácidos: perfluorobutanóico, perfluoropentanóico, perfluorohexanóico, perfluoroheptanóico, perfluorooctanóico, perfluorononanoico, perfluorodecanóico, perfluoroundecanóico, perfluorododecanóico, perfluorotridecanóico, perfluorobutanossulfónico, perfluoropentanossulfónico, perfluorohexanossulfónico, perfluoroheptanossulfónico, perfluorooctanossulfónico, perfluorononanosulfónico, perfluorodecanossulfónico, perfluoroundecanossulfónico, perfluorododecanossulfónico, perfluorotridecanossulfónico

* O valor de Trihalometanos - total (THM) corresponde à soma das 4 espécies analisadas: clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: ZA do Caldeirão

1.º TRIMESTRE 2026
01 de janeiro a 31 de março

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

Parâmetro	Valor Paramétrico (V.P.)	Unidades	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P.	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia coli (E. coli)	0	N/100ml	0	0	0	100	3	3	100
Bactérias coliformes	0	N/100ml	0	0	0	100	3	3	100
Desinfetante residual	---	mg Cl ₂ /L	0,23	0,76	0	---	3	3	100
Cheiro a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
Sabor a 25°C	3	Fator de diluição	<1	<1	0	100	1	1	100
pH	≥6,5 e ≤9,5	E. Sorensen	7,4	7,4	0	100	1	1	100
Condutividade	2500	µS/cm, a 20 °C	115	115	0	100	1	1	100
Cor	20	mg PtCo/L	<5,0	<5,0	0	100	1	1	100
Turvação	4	UNT	<0,20	<0,20	0	100	1	1	100
Enterococos	0	N/100ml	0	0	0	100	1	1	100
Número de colónias a 22 °C	s/ alter. anormal	N/ml a 22°C	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100
Clostridium perfringens	0	N/100 ml	-	-					
Ácidos Haloacéticos (HAA) (*)	60	µg/l	-	-					
Alumínio	200	µg Al/L	<20	<20	0	100	1	1	100
Amónio	0,50	mg/l NH ₄	-	-					
Antimónio	10	µg/l Sb	-	-					
Arsénio	10	µg/l As	-	-					
Benzeno	1,0	µg/l	-	-					
Benzo(a)pireno	0,010	µg/l	-	-					
Bisfenol A	2,5	µg/l	-	-					
Boro	1,5	mg/l B	-	-					
Bromatos	10	µg/l BrO ₃	-	-					
Cádmio	5,0	µg/l Cd	-	-					
Cálcio	---	mg/l Ca	-	-	---	-			
Carbono Orgânico Total	---	mg/l C	-	-	---	-			
Cianetos	50	µg/l CN	-	-					
Cloretos	250	mg/l Cl	-	-					
Cloritos	0,25/0,70	mg/l ClO ₂	-	-					
Cloratos	0,25/0,70	mg/l ClO ₃	-	-					
Chumbo	10	µg/l Pb	-	-					
Cobre	2	mg/l Cu	-	-					
Crómio	50	µg/l Cr	-	-					
1,2-Dicloroetano	3,0	µg/l	-	-					
Dureza Total	---	mg/l CaCO ₃	-	-	---	-			
Ferro	200	µg Fe/L	<10	<10	0	100	1	1	100
Fluoretos	1,5	mg/l F	-	-					
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP) (*)	0,10	µg/l	-	-					
Magnésio	---	mg/l Mg	-	-	---	-			
Manganês	50	µg/l Mn	-	-					
Potássio	s/ alter. anormal	mg K/L	-	-	---	-			
Nitratos	50	mg/l NO ₃	-	-					
Nitritos	0,50	mg/l NO ₂	-	-					
Mercúrio	1,0	µg/l Hg	-	-					
Níquel	20	µg/l Ni	-	-					
Oxidabilidade	5,0	mg/l O ₂	-	-					
Pesticidas Totais	0,50	µg/l	-	-					
Selénio	20	µg/l Se	-	-					
Sódio	200	mg/l Na	-	-					
Sulfatos	250	mg/l SO ₄	-	-					
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (*)	10	µg/l	-	-					
Soma de PFAS (*)	0,10	µg/L							
Trihalometanos - total (THM) (*)	100, 80 (ponto de entrega)	µg/l	-	-					
Urânio	30	µg/l	-	-					
Alfa total	0,10 (Nível de verificação)	Bq/l	-	-	---	-			
Dose Indicativa Total	0,10	mSv	-	-					
Radão	500	Bq/l	-	-					

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Os resultados analíticos apresentados estão em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas na legislação em vigor.

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D. - Não Detectado

** O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfeção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

** O V.P de 0,25 mg/L deve ser considerado quando são utilizados métodos de desinfeção que não gerem Cloratos e/ou Cloritos (e.g. cloro gasoso).

* O valor de "Ácidos Haloacéticos (HAA)" corresponde à soma das 5 espécies: monocloroacético, dicloroacético, tricloroacético, monobromoacético e dibromoacético.

* O resultado de "Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (HAP)" corresponde à soma das 5 espécies: Benzo[b]fluoranteno; Benzo[k]fluoranteno; Benzo[ghi]perileno; Indeno[1,2,3 -cd]pireno.

* O resultado de "Tetracloroeteno e Tricloroeteno" corresponde ao resultado determinado com base nas análises realizadas aos dois compostos individuais.

* A soma de PFAS corresponde ao total obtido para os seguinte 20 ácidos: perfluorobutanóico, perfluoropentanóico, perfluorohexanóico, perfluoroheptanóico, perfluorooctanóico, perfluorononanóico, perfluorodecanóico, perfluoroundecanóico, perfluorododecanóico, perfluorotridecanóico, perfluorobutanossulfónico, perfluoropentanossulfónico, perfluorohexanossulfónico, perfluoroheptanossulfónico, perfluorooctanossulfónico, perfluorononanossulfónico, perfluorodecanossulfónico, perfluoroundecanossulfónico, perfluorododecanossulfónico, perfluorotridecanossulfónico

* O valor de Trihalometanos - total (THM) corresponde à soma das 4 espécies analisadas: clorofórmio, bromofórmio, dibromoclorometano e bromodiclorometano

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: Câmara Municipal de Pinhel
Ponto de Entrega (PE): Caldeirão (Pinhel)
Pontos de Amostragem (representativos do PE): S_PINHEL01 - Pomares

PERÍODO DE COLHEITA: 1.º TRIMESTRE /2026

Parâmetros	N.º DE AMOSTRAS PCQA			Valor Determinado		Valor Paramétrico (Decreto-Lei n.º 69/2023)	Nº Amostras > Valor Paramétrico	% Cumprimento Valor Paramétrico
	Previstas	Realizadas	% Cumprimento	Máximo	Mínimo			
Parâmetros Controlo de Rotina R1	3	3	100,0%				0	
Bactérias Coliformes (N/100ml)	1	1	100,0%	0		0	0	100,0%
Escherichia Coli (N/100ml)	1	1	100,0%	0		0	0	100,0%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	1	1	100,0%	1,0		---	---	---
Parâmetros Controlo de Rotina R2	11	11	100,0%				0	
Cheiro, a 25 °C (Fator de diluição)	1	1	100,0%	<1		3	0	100,0%
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	1	1	100,0%	119		2500	0	100,0%
Cor (mg PtCo/L)	1	1	100,0%	<5,0		20	0	100,0%
Enterococos fecais (N/100ml)	1	1	100,0%	0		0	0	100,0%
N.º Colónias 22°C (N/ml a 22°C)	1	1	100,0%	Não Detectado		s/ alter. anormal	---	---
pH (E. Sorensen)	1	1	100,0%	7,4 a 18°C		≥6,5 e ≤9,5	0	100,0%
Sabor, a 25 °C (Fator de diluição)	1	1	100,0%	<1		3	0	100,0%
Turvação (UNT)	1	1	100,0%	<0,20		4	0	100,0%
Alumínio (µg Al/L)	1	1	100,0%	<20		200	0	100,0%
Clorato (mg ClO3/L)	1	1	100,0%	0,14		0,70	0	100,0%
Ferro (µg Fe/L)	1	1	100,0%	10		200	0	100,0%

Avaliação: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída a essa Entidade está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto.

QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

Entidade Gestora Abastecida: Câmara Municipal de Pinhel

Ponto de Entrega (PE): Vascoveiro (Pinhel)

Pontos de Amostragem (representativos do PE): S_PINHEL10 - Vascoveiro

S_PINHEL11 - Manigoto


S_PINHEL12 - Souropires

PERÍODO DE COLHEITA: 1.º TRIMESTRE /2026

Parâmetros	N.º DE AMOSTRAS PCQA			Valor Determinado		Valor Paramétrico (Decreto-lei n.º 69/2023)	Nº Amostras > Valor Paramétrico	% Cumprimento Valor Paramétrico
	Previstas	Realizadas	% Cumprimento	Máximo	Mínimo			
Parâmetros Controlo de Rotina R1	9	9	100,0%		0,74		0	
Bactérias Coliformes (N/100ml)	3	3	100,0%				0	
Escherichia Coli (N/100ml)	3	3	100,0%			0	0	100,0%
Desinfectante residual (mg Cl2/L)	3	3	100,0%	0		0	---	100,0%
Parâmetros Controlo de Rotina R2	8	8	100,0%				0	
Cheiro, a 25 °C (Fator de diluição)	1	1	100,0%	0		---	0	---
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	1	1	100,0%	0,99			0	
Cor (mg PtCo/L)	1	1	100,0%	<1		3	0	100,0%
Enterococos fecais (N/100ml)	1	1	100,0%	86,8		2500	0	100,0%
N.º Colónias 22°C (N/ml a 22°C) pH (E. Sorensen)	1	1	100,0%	<5,0		20	0	100,0%
Sabor, a 25 °C (Fator de diluição)	1	1	100,0%	0		0	---	100,0%
Turvação (UNT)	1	1	100,0%	Não Detectado		s/ alter. anormal	0	---
Parâmetros Controlo de Inspeção	25	25	100,0%		0,17	≥6,5 e ≤9,5	0	100,0%
1,2-Dicloroetano (µg/L) *	1	1	100,0%	<1		3	0	100,0%
Alumínio (µg Al/L)	1	1	100,0%	<0,20		4	0	100,0%
Antimónio (µg Sb/L) *	1	1	100,0%	<0,3		3,0	0	100,0%
Arsénio (µg As/L) *	1	1	100,0%	<0,05		200	0	100,0%
Alfa-total (Bq/L)	2	2	100,0%	<20		10	0	100,0%
Benzeno (µg/L) *	1	1	100,0%	<0,22		10	0	100,0%
Boro (mg B/L) *	1	1	100,0%	<0,04		---	0	---
Bromato (µg BrO3/L) *	1	1	100,0%	<0,3		1,0	0	100,0%
Cádmio (µg Cd/L) *	1	1	100,0%	<0,10		1,5	0	100,0%
Cianetos (µg CN-/L) *	1	1	100,0%	2,7		10	0	100,0%
Cloreto (mg Cl-/L) *	1	1	100,0%	<1,0		5,0	0	100,0%
Dose Indicativa Total (mSv/ano)	1	1	100,0%	<1,0		50	0	100,0%
Ferro (µg Fe/L)	1	1	100,0%	21		250	0	100,0%
Fluoreto (mg F-/L) *	1	1	100,0%	<10		0,10	0	100,0%
Manganês (µg Mn/L)	1	1	100,0%	<10		200	0	100,0%
Mercurio (µg Hg/L) *	1	1	100,0%	0,036		1,5	0	100,0%
Nitrato (mg NO3/L) *	1	1	100,0%	<10		50	0	100,0%
Pesticidas Totais (µg/L) *	1	1	100,0%	<0,01		1,0	0	100,0%
Glifosato (µg/L)	1	1	100,0%	1,1		50	0	100,0%
AMPA (metabolito glifosato) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,02 (Maior LQ)		0,50	0	100,0%
Selénio (µg Se/L) *	1	1	100,0%	<0,02		0,10	0	100,0%
Sódio (mg Na/L) *	1	1	100,0%	<0,02		0,10	0	100,0%
Soma de Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/L) *	1	1	100,0%	<0,5		20	0	100,0%
Tetracloroeteno (µg/L)	1	1	100,0%	8,3		200	0	100,0%
Tricloroeteno (µg/L)	1	1	100,0%	<3 (maior LQ)		10	0	100,0%
(µg/L) Soma de 20 PFAS (µg/L)	1	1	100,0%	<3		---	---	---
Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,3		---	0	---
Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00150		0,10	0	100,0%
Ácido perfluoropentanosulfónico (PFPeS) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorohexanosulfónico (PFHxS) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorooctanosulfónico (PFOS) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,0010		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorobutanóico (PFBA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00150		0,1	0	100,0%
Ácido perfluoropentanóico (PFPeA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorohexanóico (PFHxA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorooctanóico (PFOA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorononanoico (PFNA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorodecanóico (PFDA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA) (µg/L)	1	1	100,0%	<0,00030		0,1	0	100,0%
Sulfato (mg SO4/L) *	1	1	100,0%	<5,0		250	0	100,0%
Urânio (µg U/L) *	1	1	100,0%	<0,01		30	0	100,0%

Avaliação: Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída a essa Entidade está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 69/2023 de 21 de agosto.

* Parâmetro conservativo analisado pela entidade gestora em alta (AdVT)




Pinhel

cidade falcão

MUNICÍPIO DE PINHEL

MAPA COM AS ZONAS DE ABASTECIMENTO – 2026

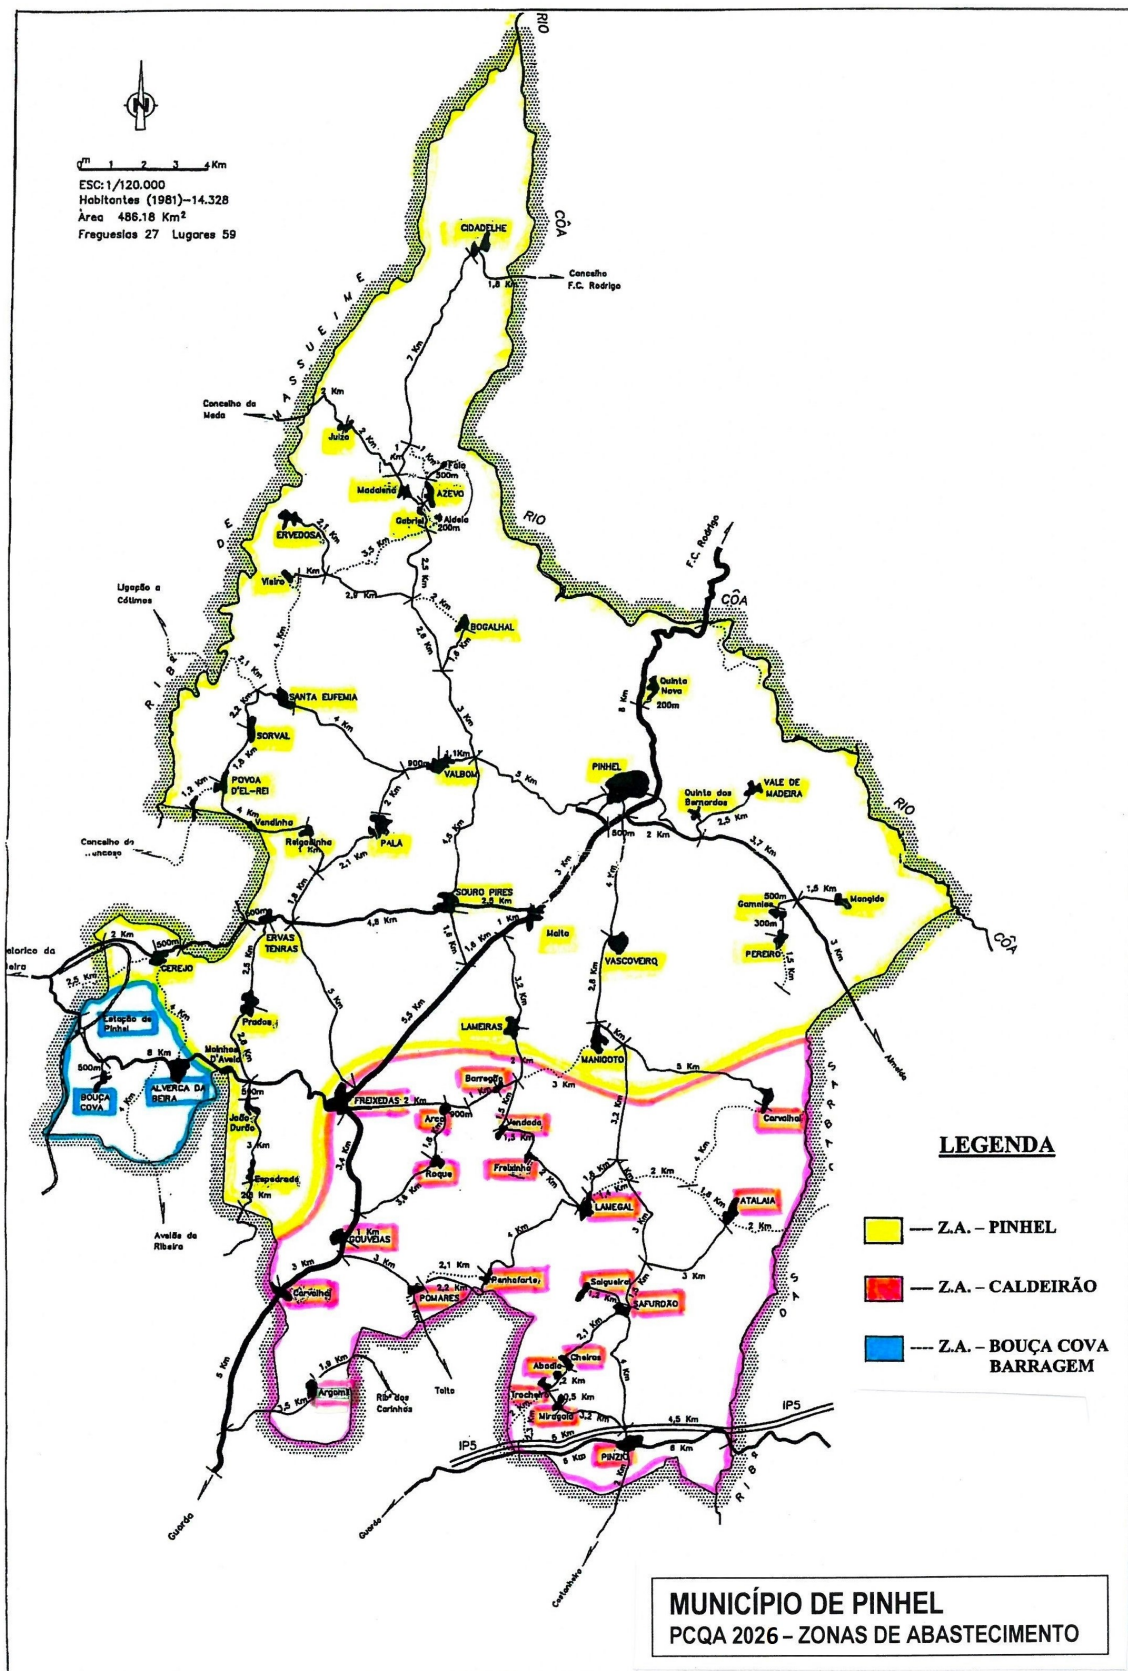

MUNICÍPIO DE PINHEL - PCQA 2026 – ZONAS DE ABASTECIMENTO